



212716344152  
有效期至2027年11月17日

# 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104002

产品名称: 生活饮用水  
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处  
检验类别: 委托检验  
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



## 声 明 事 项




- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

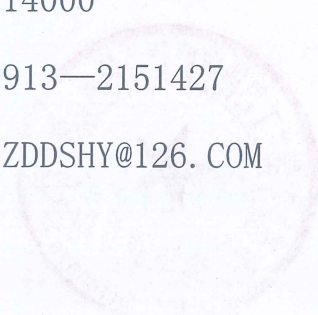



# 陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

## 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104002

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南供水站丰原镇管理站
委托日期	2022.03.30	水样类型	/
检验日期	2022.03.30~04.09	委托人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104002
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验检测专用章)                      签发日期: 2022年04月09日                 </div>		
备注	所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

# 水质检验报告

No: SDEK2022YS104002

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.13	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.98	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	101.7	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00036	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	7.84	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	34.15	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	121	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	1.45	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

# 水质检验报告

No: SDEK2022YS104002

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.20</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0002</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>0.00024</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.00005</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00007</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>0.00031</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>3.32</b>	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<b>0.033</b>	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	<b>0.034</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>41</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152  
有效期至2027年11月17日

# 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104003

产品名称: 生活饮用水  
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处  
检验类别: 委托检验  
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



## 声明事项



- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427


网 址： ZDDSHY@126.COM


# 陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


## 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104003

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南供水站管理处
委托日期	2022.03.30	水样类型	/
检验日期	2022.03.30~04.09	委 托 人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104003
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验检测专用章)                      签发日期: 2022年04月09日                 </div>		
备注	<p style="text-align: center;">所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。</p>		

批准: 

审核: 

主检: 



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104003

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.16	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.57	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	81.34	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00532	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	7.84	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	39.03	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	129	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.09	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104003

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.22</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0002</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>0.00015</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.00005</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00007</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>0.00018</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>3.07</b>	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<b>0.038</b>	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	<b>0.044</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>25</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152  
有效期至2027年11月17日

# 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104004

产品名称: 生活饮用水  
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处  
检验类别: 委托检验  
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



## 声明事项




- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427

网 址： ZDDSHY@126.COM

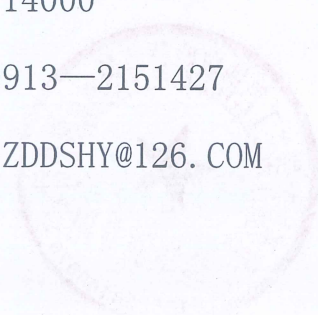


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2022YS104004

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南水站
委托日期	2022.03.30	水样类型	水源水
检验日期	2022.03.30~04.09	委托人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104004
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104004

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.44	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.49	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	86.42	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00570	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.00178	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	3.14	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	34.15	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	120	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	1.93	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

# 水质检验报告

No: SDEK2022YS104004

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.22</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0002</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>0.00016</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.00005</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00007</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>0.00012</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>3.09</b>	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<b>0.029</b>	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	<b>0.040</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>71</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152  
有效期至2027年11月17日

# 检 验 报 告

No: SDEK2022YS104005

产品名称: 生活饮用水  
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处  
检验类别: 委托检验  
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司





## 声明事项



- 1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地 址：陕西省.渭南市.渭蓝路2号

邮政编码：714000

电 话：0913—2151427


网 址： ZDDSHY@126.COM


# 陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


## 检 验 报 告


No: SDEK2022YS104005

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南水站
委托日期	2022.03.30	水样类型	出厂水
检验日期	2022.03.30~04.09	委托人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104005
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验检测专用章)                      签发日期: 2022年04月09日                 </div>		
备注	<p style="text-align: center;">所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。</p>		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

# 水质检验报告

No: SDEK2022YS104005

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.38	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.36	合格
6	总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	≤450	96.59	合格
7	铝（Al）	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁（Fe）	mg/L	≤0.3	0.22	合格
9	锰（Mn）	mg/L	≤0.1	0.00245	合格
10	铜（Cu）	mg/L	≤1.0	0.00120	合格
11	锌（Zn）	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	3.14	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	48.79	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	133	合格
15	耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	2.41	合格
16	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104005

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.22</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0002</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>0.00022</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.00005</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00007</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>0.00022</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>3.13</b>	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<b>0.054</b>	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	<b>0.053</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>13</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格

